



Schaltplan / Wiring diagram: R5KLMFUH03021LT - RIKLMFUH03021LT
 R5KLMFU03021OIT - RIKLMFU03021OIT
 R5KLMFU03021OOT - RIKLMFU03021OOT

Versorgungsspannung (schwarzer Stecker)
 Power connection (black connector)

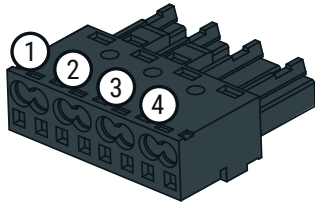


1	2	3	4
N	PE	-	L1

Signalstecker (grauer Stecker)
 Signal connection (grey connector)

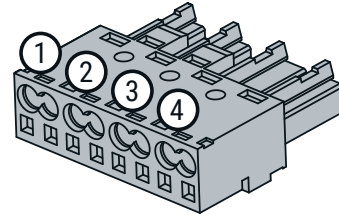

1	2	3	4
Türkontakt ¹ (NO) Door switch ¹ (NO)		Alarmkontakt Alarm switch	

¹: Im Auslieferungszustand gebrückt
¹: Bridged at delivery

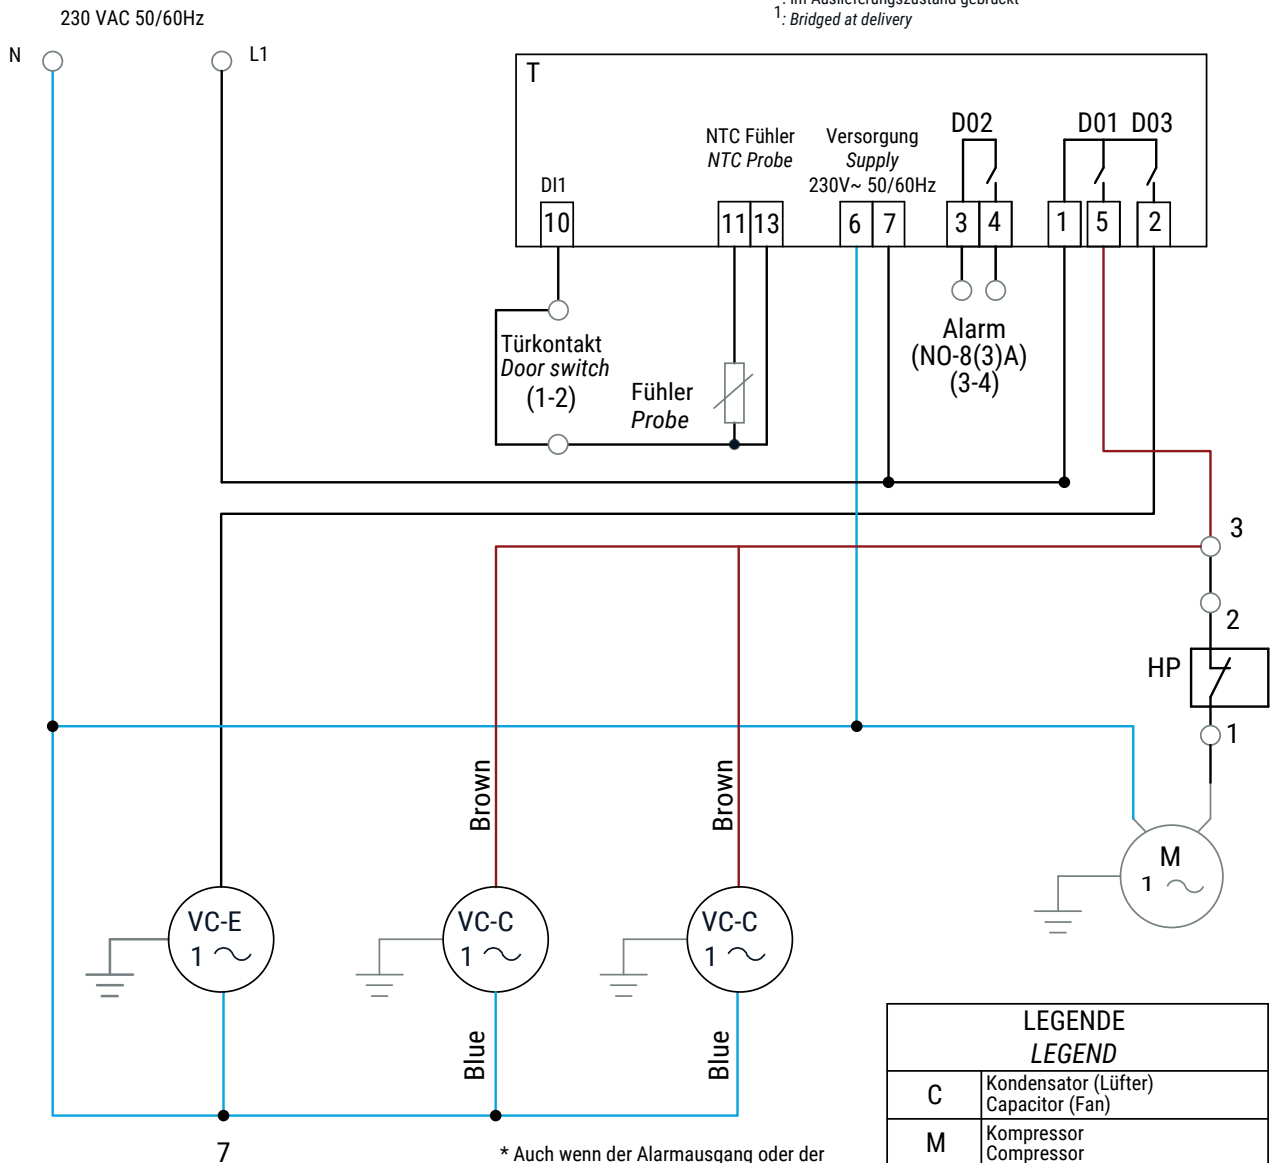

* Auch wenn der Alarmausgang oder der Türkontakt nicht verwendet wird, muß der graue Stecker mit der gebrückten Türkontaktschleife (rote Brücke) eingesetzt werden, da sonst das Kühlgerät nicht startet.
 * Even if the alarm output or door contact is not used, the grey plug with the bridged door contact loop (red bridge) must be inserted, otherwise the cooling unit will not start.

LEGENDE LEGEND	
C	Kondensator (Lüfter) Capacitor (Fan)
M	Kompressor Compressor
HP	HP Druckschalter HP Pressure Switch
T	Raumthermostat Room Thermostat
VC-E	Lüfter Verflüssiger (Extern) Evaporator Fan (external)
VC-C	Lüfter Verdampfer (Intern) Condenser Fan (internal)